


<b>SOGGETTO</b>	<b>Giuseppe Francesco Belloni</b>
-----------------	-----------------------------------

<b>NUMERI CATALOGAZIONE</b>	USSL N°	<b>6139</b>	N° PROGRESSIVO	<b>15</b>
-----------------------------	---------	-------------	----------------	-----------

<b>OGGETTO</b>	Dipinto su tela
<b>CORNICE</b>	In legno, dipinta bianca
<b>ATTRIBUZIONE</b>	Ignoto
<b>DATAZIONE</b>	Ottocento
<b>UBICAZIONE</b>	Magazzino
<b>PROPRIETA'</b>	AO Codogno

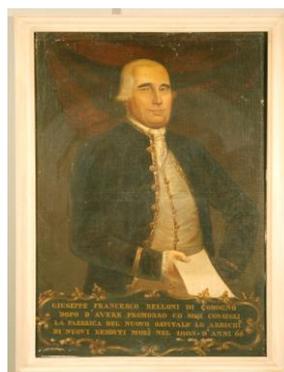

<b>DIMENSIONI:</b>	TELA	CORNICE
	h	121,5
	b	80
		133,5
		92

<b>SCRITTE</b>	GIUSEPPE FRANCESCO BELLONI DI CODOGNO DOPO D' AVERE PROMOSSO CO SUOI CONSIGLI LA FABBRICA DEL NUOVO OSPITALE LO ARRICCHI' DI NUOVI REDDITI MORI' NEL 1803 D'ANNI 66
----------------	---

<b>STATO DI CONSERVAZIONE GENERALE</b>	SCARSO	<b>SUFFICIENTE</b>	BUONO	DISCRETO	OTTIMO
--	--------	--------------------	-------	----------	--------

<b>NECESSITA' DI INTERVENTO</b>	URGENTE	<b>NECESSARIO</b>	MANUTENZIONE	NON INDISPENSABILE
---------------------------------	---------	-------------------	--------------	--------------------

<b>DESCRIZIONE STATO DI CONSERVAZIONE</b>	Sufficiente, presenta alcuni problemi di conservazione
---	--

<b>TELAIO</b>	Il telaio è dotato di incastri regolabili
	La struttura è instabile e non svolge correttamente la sua funzione
	L'ancoraggio della tela al telaio è buono

<b>SUPPORTO TESSILE</b>	---
Trama	1 a 1

<b>PELLICOLA PITTORICA</b>	Sono presenti sollevamenti gravi con distacco di pellicola pittorica
	La pellicola pittorica è caratterizzata da lacune di piccola entità
	Gli strati pittorici sono decoesi

<b>RESTAURI SUBITI</b>	Il supporto tessile è foderato ed in buono stato di conservazione
	Sono presenti reintegrazioni localizzate
	Il film protettivo presente è di rilevante spessore
	Il film protettivo presente è alterato


**PROPOSTA DI INTERVENTO**

Il telaio necessita di restauro ed è da valutare lo stato di conservazione della foderatura. La pellicola pittorica necessita di consolidamento puntuale in corrispondenza dei sollevamenti e di pulitura con rimozione della vernice non originale alterata e delle reintegrazioni debordanti.

**PREVENTIVO DI SPESA**

La realizzazione dell'intervento di restauro del dipinto in oggetto prevede una spesa preventiva di €	<b>2,800.00</b>
---	-----------------

Dal preventivo è esclusa la corrispettiva IVA

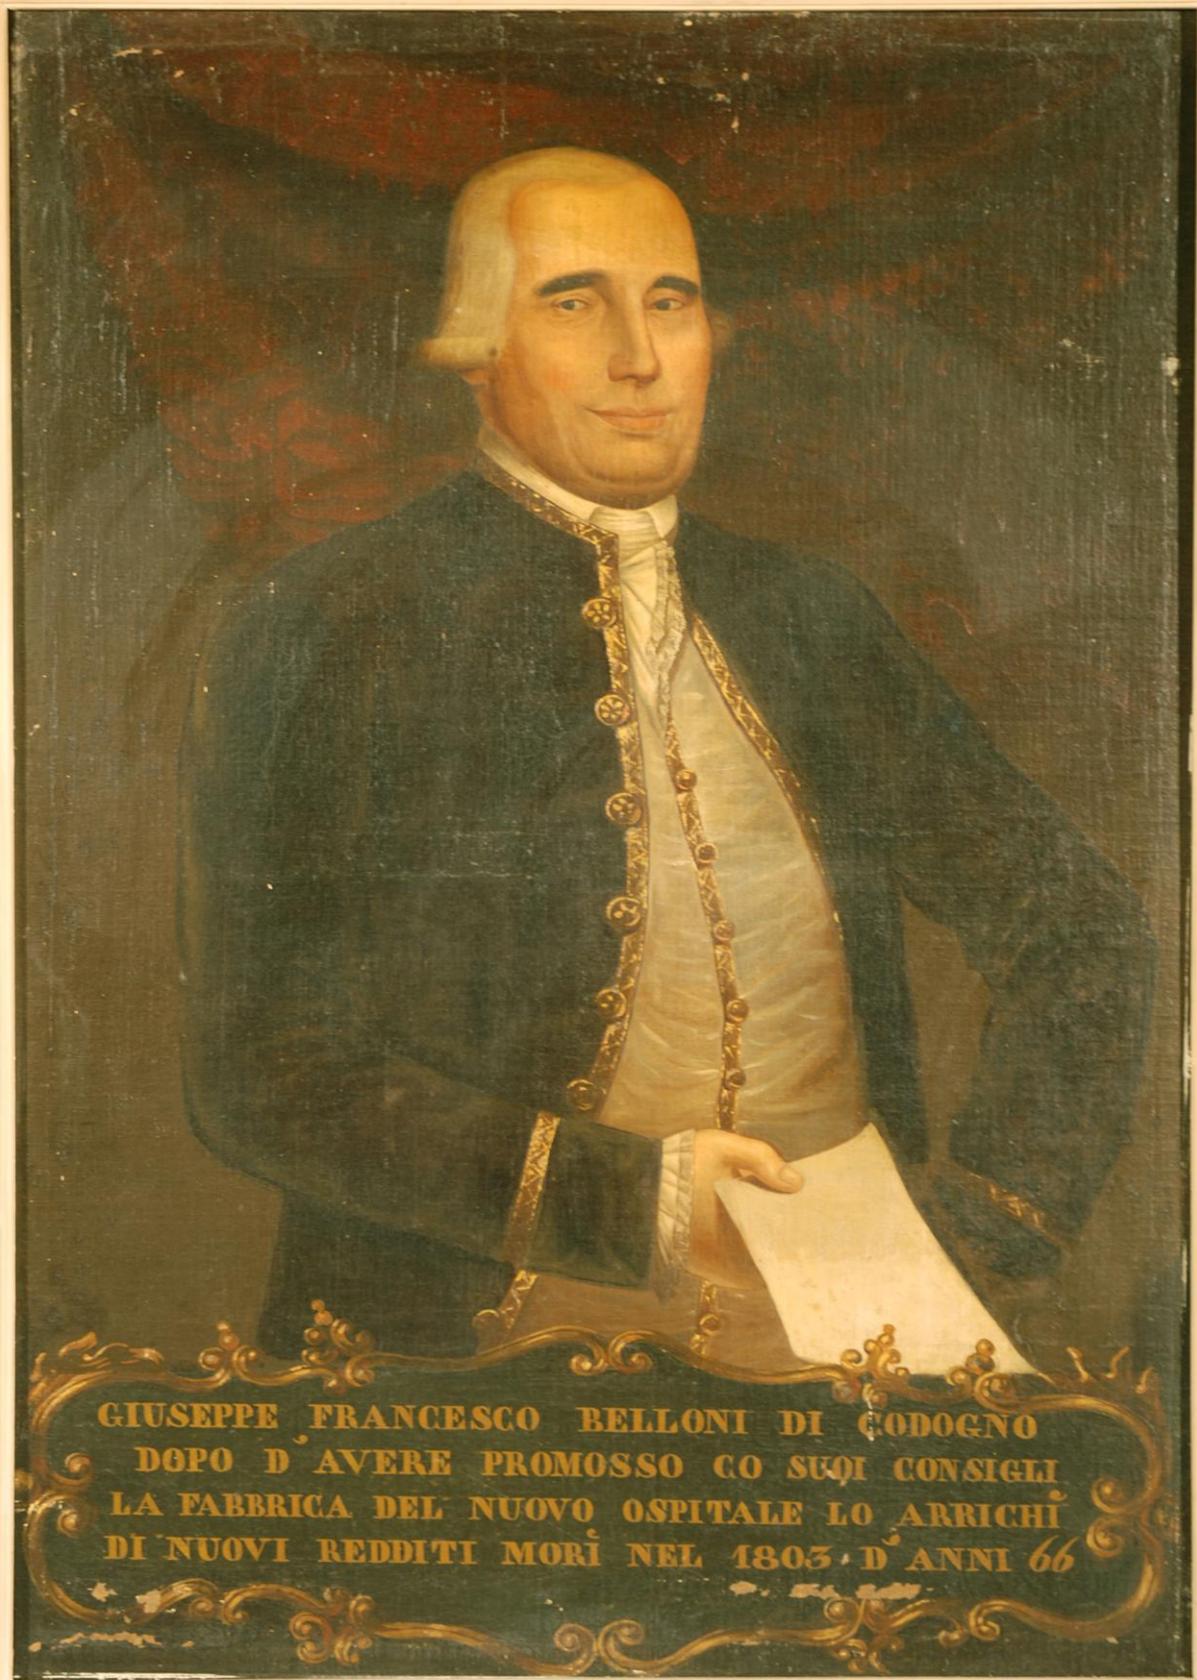

GIUSEPPE FRANCESCO BELLONI DI CODOGNO  
DOPO D' AVERE PROMOSSO CO SUOI CONSIGLI  
LA FABBRICA DEL NUOVO OSPITALE LO ARRICHI  
DI NUOVI REDDITI MORI NEL 1803 D' ANNI 66